



GETCALL

Система вызова персонала в общественных зданиях и учреждениях «GetCall PG-36M» при чрезвычайных ситуациях



СДЕЛАНО
В
РОССИИ

РАСПОЛОЖЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМЫ

ЛИФТЫ, ЭКСКАЛАТОРЫ
ПОДЪЕМНИКИ ДЛЯ МГН

ЗОНЫ
БЕЗОПАСНОСТИ
ДЛЯ МГН

ХОЛЛЫ, КОРИДОРЫ

ТУАЛЕТЫ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

ПОМЕЩЕНИЯ
ДЕЖУРНОГО
ПЕРСОНАЛА

ВХОДЫ В ЗДАНИЯ

ПАРКОВКИ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ



ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА НАША СИСТЕМА

Система вызова персонала «GetCall PG-36M» служит для вызова, поиска, привлечения внимания, оперативного информирования о событиях дежурного персонала, в чьи обязанности входит оказание помощи людям с ограниченными возможностями, в первую очередь инвалидам – колясочникам и слабовидящим людям, а также в случаях пожаров и других чрезвычайных ситуациях. Необходимость использования систем вызова персонала в экстренных случаях определяет СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Благодаря этой системе, люди могут не только послать вызов о помощи, но и связаться с дежурным персоналом посредством голосовой связи для получения или передачи ему какой либо информации.

Область применения системы вызова персонала «GetCall PG-36M» охватывает общественные здания и сооружения – вокзалы, аэропорты, транспортно-пересадочные узлы, торговые центры, стадионы, школы, поликлиники, больницы и т.д. На этих объектах системой, в том числе, могут оснащаться и туалетные комнаты (кабины) для инвалидов и зоны парковок. Система может также использоваться в качестве системы диспетчерской связи на предприятиях со специфическими условиями производства.

Пульты и абонентские переговорные устройства системы вызова персонала «GetCall PG-36M» могут использоваться в системах оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях для организации в ручном режиме двусторонней связи диспетчерской с зонами пожарного оповещения (зонами безопасности) объектов 4 и 5 категорий, передавая управляющие команды через микрофон. При этом обеспечивается и обратная связь зон оповещения с помещением пожарного поста-диспетчерской.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ

Архитектура системы вызова персонала «GetCall PG-36M» предполагает работу по 2-х проводным линиям связи по стандартному телефонному кабелю и организацию от 1 до 36 точек вызова персонала, оснащенных переговорными устройствами громкой и телефонной связи, кнопками вызова и сигнальными лампами.

В качестве центрального устройства в системе используются специализированные пульта телефонной и громкой связи от 1 до 36 абонентов. Пульта устанавливаются в помещении дежурного персонала.

Абонентские переговорные устройства, обеспечивающие вызов персонала, подключаются к пультам непосредственно напрямую или через сигнальные лампы. Кнопки вызова подключаются к пультам только через сигнальные лампы. Абонентские переговорные устройства и кнопки вызова могут устанавливаться у входа в здание, в туалетных комнатах (кабинах) для инвалидов, в зале ожидания или в фойе, комнате отдыха, лифтовом холле, возле подъемников и эскалаторов, в зонах безопасности и т.д.

Сигнальная лампа (свето-звуковая), согласно регламенту, дублирует вызов со стороны переговорного устройства или кнопки вызова, и устанавливается в коридоре при входе в помещение, над туалетной комнатой (кабиной) для маломобильных групп населения, над переговорным устройством в зонах безопасности. При необходимости, к сигнальной лампе также подключаются дополнительные кнопки вызова персонала, что позволяет иметь в одном помещении несколько точек для осуществления вызова и одно переговорное устройство.

При использовании пультов серии GC-1036F, информация о вызовах может дублироваться на наручные радиопейджеры MP-801H2, что дает дежурному персоналу возможность в случае его нахождения вне диспетчерской максимально быстро реагировать на вызовы. К пультам серии GC-1036F может быть подключена система записи переговоров, предназначенная для регистрации и записи переговоров.


СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ВЫЗОВА ПЕРСОНАЛА В САУЗЛЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ НА БАЗЕ ПУЛЬТА GC-1001D4

Помещение дежурного персонала



GC-1001D4

Туалетная комната

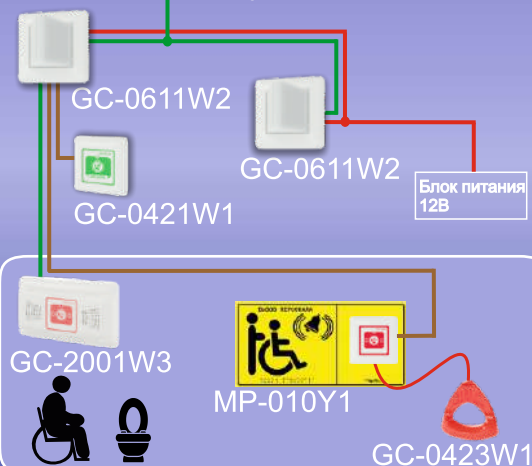

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ВЫЗОВА ПЕРСОНАЛА У ВХОДА В ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ НА БАЗЕ ПУЛЬТА GC-1001D4

Помещение дежурного персонала



GC-1001D4




— цепь питания

— сигнальная цепь

— аналоговый разговорный тракт

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ВЫЗОВА ПЕРСОНАЛА В ОБЩЕСТВЕННОМ ЗДАНИИ НА БАЗЕ ПУЛЬТА GC-1009D1

ПОМЕЩЕНИЯ ДЕЖУРНОГО ПЕРСОНАЛА



Блок питания



GC-1009D1



GC-0611W2



GC-0421W1



GC-0611W2



GC-2001W3



Туалетная комната

Туалетная комната

Туалетная комната



MP-010Y2

GC-0423W1



MP-010R1



GC-0611W3



GC-2001P4



Холл

Зал ожидания


Зона безопасности

— цепь питания

— сигнальная цепь

— аналоговый разговорный тракт

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ВЫЗОВА ПЕРСОНАЛА В ОБЩЕСТВЕННОМ ЗДАНИИ НА БАЗЕ ПУЛЬТА GC-1036F

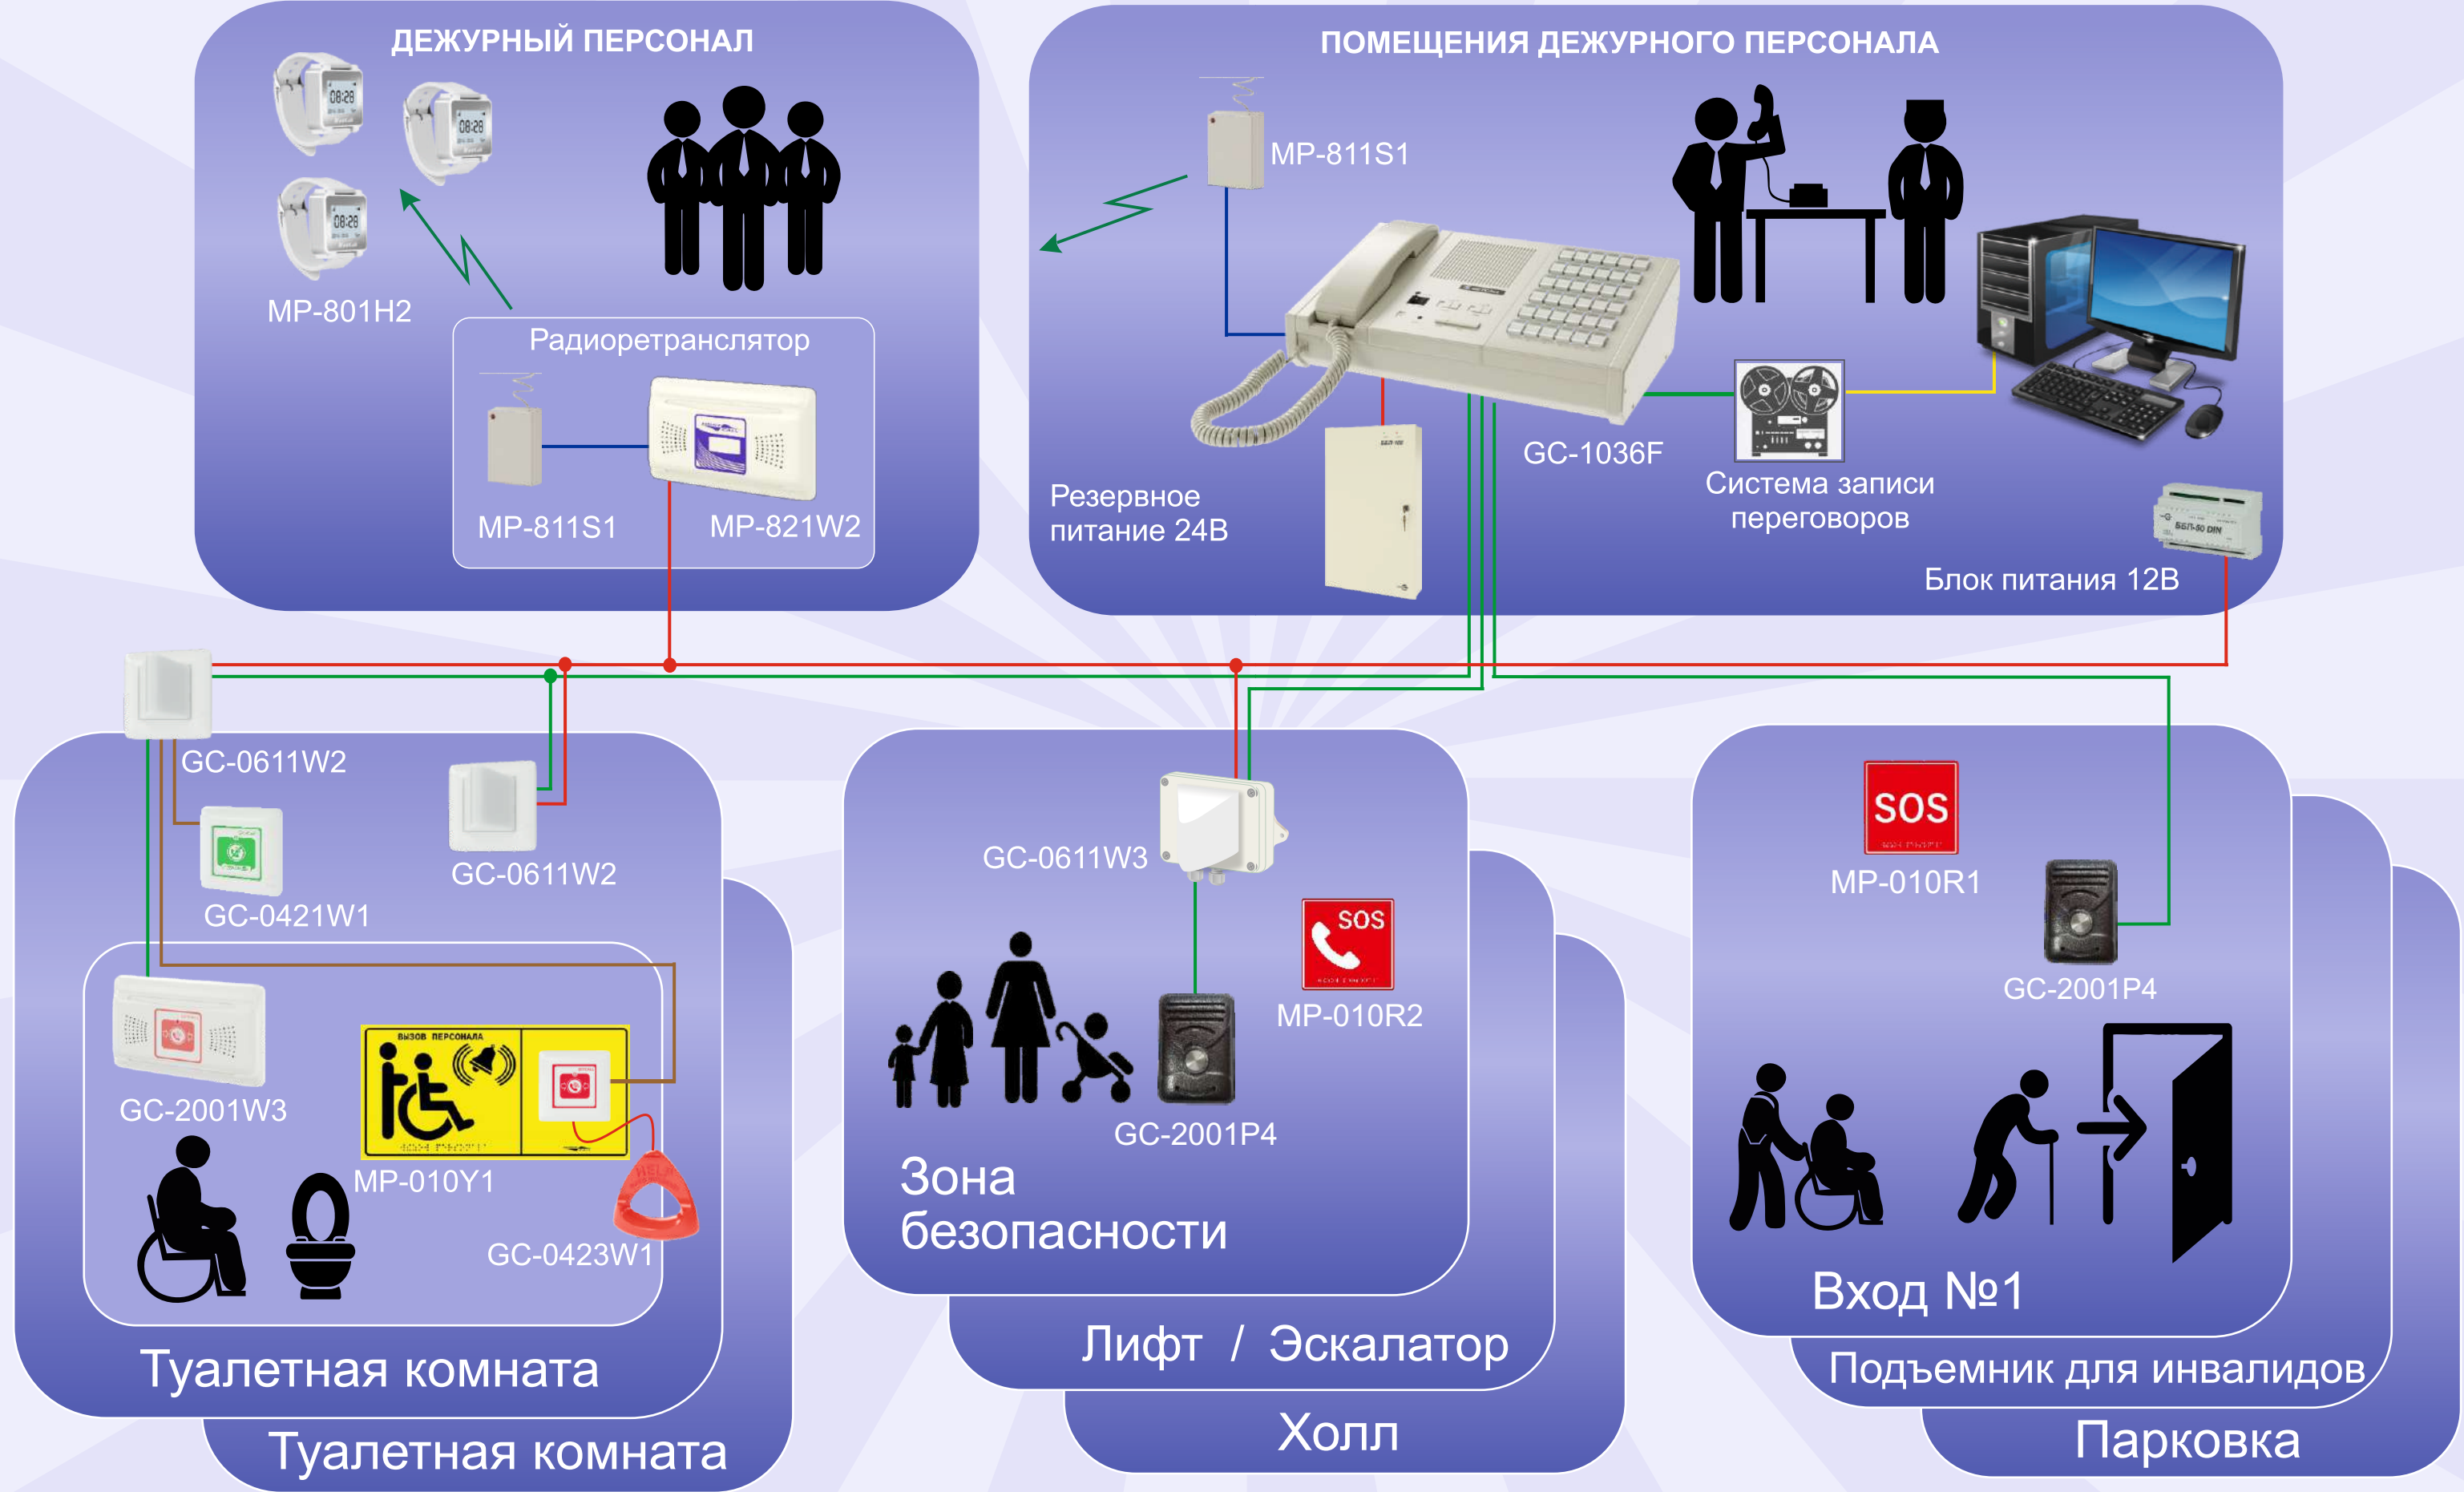

— цепь питания

— сигнальная цепь

— аналоговый разговорный тракт

— цепь управления

↔ радиотракт

— USB

Пульты для дежурного персонала



GC-1001D4

Пульт связи на одного абонента

Обеспечивает:

- Прием вызовов по двухпроводной линии от переговорного устройства;
- Световую и акустическую индикацию принятого вызова;
- Громкоговорящую связь с вызывающим абонентом;
- Подачу объявлений через внешний низкоомный громкоговоритель или внешний усилитель;
- Автоматическую проверку целостности абонентской линии при включении;
- Габариты – 181 x 175 x 30/40 мм;
- Питание 220 В



GC-1006D5

Пульт на 6 абонентов

Обеспечивает:

- Прием вызовов от переговорных устройств в любом наборе;
- Световую и акустическую индикацию принятого вызова;
- Громкоговорящую связь с вызывающими абонентами;
- Конференцсвязь со всеми или частью абонентов;
- Автоматическую проверку целостности абонентской линии;
- Габариты – 181 x 175 x 30/40 мм
- Питание 220 В



GC-1009D1

Пульт на 9 абонентов

Обеспечивает:

- Прием вызовов от переговорных устройств в любом наборе;
- Световую и акустическую индикацию принятого вызова;
- Громкоговорящую связь с вызывающими абонентами;
- Конференцсвязь со всеми или частью абонентов;
- Автоматическую проверку целостности абонентской линии;
- Габариты – 181 x 175 x 30/40 мм
- Питание 220 В



GC-1036F

Пульт связи от 12 до 36 абонентов

Обеспечивает:

- Прием вызовов от переговорных устройств, в любом наборе;
- Световую и акустическую индикацию принятого вызова;
- Громкоговорящую и телефонную связь с вызывающими абонентами;
- Конференцсвязь со всеми или частью абонентов;
- Управление передатчиком MP-811S1 для подачи радиосигналов на радиопейджеры MP-801H2;
- Возможность подключения системы регистрации и записи переговоров;
- Габариты - 360 x 230 x 105 мм;
- Питание 220 В

Кнопки вызова

Кнопка вызова

Устанавливается в туалетной кабине (комнате) для инвалидов.

Кнопки вызова имеют влагозащищенность по группе IP44.

Факт нажатия на кнопку и приема вызова сигнальной лампой квитируется миганием светодиодного индикатора на кнопке, что помогает человеку убедиться в посылке вызова.

Кнопки вызова предназначены для накладного монтажа. Кнопки вызова имеют тонкопленочную мембранную клавиатуру с пиктограммой.

Габариты – 83 x 83 x 18 мм



GC-0422W1

Кнопка вызова со шнурком

Устанавливается в туалетной кабине (комнате) для инвалидов.

Кнопки вызова имеют защищенность по группе IP44. Вызов можно послать нажав на кнопку либо потянув за эргономичную ручку на конце шнура.

Факт нажатия на кнопку и приема вызова сигнальной лампой квитируется миганием светодиодного индикатора на кнопке, что помогает человеку убедиться в посылке вызова.

Кнопки вызова предназначены для накладного монтажа. На конце шнура, длиной 1 м, находится удобная эргономичная ручка.

Габариты – 83 x 83 x 18 мм (без ручки и шнура)



GC-0423W1

Кнопки сброса вызовов

Кнопка сброса вызова

Используется для сброса вызовов, поступивших из туалетной кабины (комнаты) для инвалидов.

Устанавливается в случае отдельной туалетной комнаты для инвалидов внутри нее, а в случае туалетной кабины для инвалидов в общей туалетной комнате - с внешней стороны кабины.

Кнопки сброса предназначены для накладного монтажа.

Кнопки сброса имеют тонкопленочную клавиатуру с пиктограммой зелёного цвета.

Габариты – 83 x 83 x 18 мм



GC-0421W1

Сигнальные лампы



GC-0611W2

Сигнальная лампа

Лампа устанавливается над переговорным устройством или над дверью помещения, где установлено переговорное устройство, а также над входной дверью туалетной комнаты для инвалидов или общей туалетной комнаты, в которой есть туалетная кабина для инвалидов.

Обеспечивает:

- Световую и звуковую индикацию вызовов, включения разговора;
- Прием и обработку сигналов вызова и сброса от кнопок и переговорных устройств;
- Передачу сигналов вызова и сброса на пульт;
- Управление индикацией вызова на переговорных устройствах, кнопках вызова;
- Габариты – 83 x 83 x 62 мм



GC-0611W3

Влагозащищенная сигнальная лампа

Лампа устанавливается над переговорным устройством или над дверью помещения, где установлено переговорное устройство, а также над входной дверью туалетной комнаты для инвалидов или общей туалетной комнаты, в которой есть туалетная кабина для инвалидов.

Обеспечивает:

- Световую и звуковую индикацию вызовов, включения разговора;
- Прием и обработку сигналов вызова и сброса от кнопок и переговорных устройств;
- Передачу сигналов вызова и сброса на пульт;
- Управление индикацией вызова на переговорных устройствах, кнопках вызова;
- Влагозащищенность по группе IP44;
- Габариты – 56 x 83 x 75 мм

Абонентские переговорные устройства



GC-2001P4

Абонентское переговорное устройство

Предназначено для вызова персонала и ведения с ним переговоров в режиме громкоговорящей связи.

Конструкция предусматривает крепление устройства накладным способом.

Вызов осуществляется нажатием кнопки вызова на корпусе и удержанием ее в течение 1-2 секунд. После отпускания кнопки контроль посылки вызова осуществляется по миганию индикатора и звуковому сигналу. При вызове с пульта устройство включается автоматически.

Переговорное устройство имеет защищенность по групп IP54 и антивандальное исполнение.

Габариты: 129 x 89,5 x 25 мм



GC-2001W3

Абонентское переговорное устройство

Предназначено для вызова персонала и ведения с ним переговоров в режиме громкоговорящей связи. Накладной монтаж.

Вызов осуществляется нажатием кнопки вызова на корпусе и удержанием ее в течение 1-2 секунд.

После отпускания кнопки контроль посылки вызова осуществляется по миганию индикатора и звуковому сигналу. При вызове с пульта устройство включается автоматически.

Габариты: 165 x 100 x 25 мм



GC-2001D1

Абонентское переговорное устройство

Предназначено для вызова персонала и ведения с ним переговоров в режиме громкоговорящей связи.

Настольное исполнение с возможностью настенного крепления.

После отпускания кнопки контроль посылки вызова осуществляется по миганию индикатора и звуковому сигналу.

Габариты – 180 x 165 x 25/40 мм

Дополнительное оборудование



MP-801H2

Радиопейджер

Выполнен в виде наручных часов. Обеспечивает дублирование вызовов с точностью до точки вызова. Применение радиопейджеров позволяет персоналу, ответственному за прием вызовов, оставаться мобильным в радиусе до 20м. (для увеличения дальности приема, можно использовать радиоретрансляторы).

Время работы от одной зарядки до 48 часов.

Размер без ремня: 61 x 41 x 14 мм



MP-811S1

Радиопередатчик

Предназначен для работы совместно с радиопейджерами, пультами GC-1036F и 4-х канальными приемниками MP-821W2. Рабочая частота передатчика 433,92МГц ± 0,2%, излучаемая мощность 10 мВт. Место установки радиопередатчика MP-811S1 выбирается после определения опытным путем места, обеспечивающего наибольший радиус действия системы.

Габариты – 46 x 32 x 15 мм (без антенны)



Стойка Штольц

Стойка предназначена для установки различных кнопок вызова, абонентских переговорных устройств, считывателей карт систем контроля доступа или вызывных панелей домофонов. Удобная форма стойки позволяет инвалиду-колясочнику беспрепятственно воспользоваться установленным оборудованием.

Закладная пластина, шпильки в комплекте 4шт.
Расстояние от задней стенки до ПВХ 18мм.
Высота 1400мм +140мм бетонируемая часть
Труба 60х30
«Голова» 150х250мм
Вес 6,5кг



БПС-12-0,35

Стабилизированный блок питания со шнуром и штекером

Предназначен для питания одной или двух ламп. Для удобства монтажа рекомендуется использовать совместно с адаптером GC-012U3

Размеры штекера:
Внутренний диаметр 2,1мм
Внешний диаметр 2,5мм
Напряжение - 12В
Ток макс/норм - 0,35/0,2 А




GC-0012U3

Адаптер-блок защиты

Предназначен для защиты блока питания на 12В от перегрузки по току и удобства подключения и разветвления кабеля от блока питания, оснащенного стандартным штекером.

Адаптер-блок защиты GC-0012U3 имеет следующие характеристики:

Входное напряжение, В 9±15,
Рабочий ток, А 0±0,5,
Ток срабатывания, А ≈0,6
Габариты, мм 50х50х15 Вес, г 95



ББП-100

Источник бесперебойного питания

Предназначен для питания системы, с более чем двумя лампами

Расщитан на круглосуточную работу
· Увых. DC 12±1,5V;
· Ток до 10A



MP-010Y2

Таблички тактильные

Информационно-тактильная табличка, рельефная, с шрифтом Брайля, предназначена для размещения на сооружениях общественного назначения, в помещениях и для установки на нее различных кнопок вызова.

Материал: пластик

Место под установку оборудования имеет размеры 115 x 110 мм:

Размеры: 150*300*5 мм



MP-010B1



MP-010R1



MP-010R2

Информационные знаки доступности

Тактильные таблички с пиктограммами «Инвалид», «SOS» и др. предназначены для размещения в зданиях и на сооружениях общественного назначения, в помещениях и на оборудовании, а так же, на (в) транспортных средствах. На всех табличках нанесена надпись, выполненная шрифтом Брайля «Вызов персонала».

Целесообразно устанавливать рядом с переговорными устройствами и (или) кнопками вызова, предназначенных для использования людьми с ограниченными возможностями. Таблички выполнены стойкой краской на пластиковой основе в соответствии с требованиями и регламентами.

Могут быть изготовлены по эскизам заказчика.

Стандартные размеры:
150 x 150 x 5 мм



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью «СКБ ТЕЛСИ»

Место нахождения: 117105, Российская Федерация, Московская область, город Москва, Варшавское шоссе, дом 25А, строение 1, этаж 5, комната 2. Основной государственный регистрационный номер: 1097746587322, телефон: +74957305572, адрес электронной почты: info@tel.ru

в лице Генерального директора Полякова Сергея Александровича

заявляет, что Оборудование оперативно диспетчерской связи (См. Приложение №1 на 3 листах)

И изготовитель, Общество с ограниченной ответственностью «СКБ ТЕЛСИ»

Место нахождения: 117105, Российская Федерация, Московская область, город Москва, Варшавское шоссе, дом 25А, строение 1, этаж 5, комната 2

Производство изготовлено в соответствии с Техническими условиями 2017 «Оборудование оперативно диспетчерской связи GETCALL»

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8517 61 000 8

Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний №2507-1/17 от 25.07.2017 года, выданного Исполнительной лабораторией ООО «СКБ ТЕЛСИ». Технические условия

Руководства по эксплуатации, Паспорта

Схема декларирования 1а

Дополнительная информация

Перечень стандартов, в результате применения, которых на добровольной основе обеспечивается

соблюдение требований ТР ТС 020/2011: раздел 7 ГОСТ Р 55266-2012 «Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование сетей связи. Требования и методы испытаний»

Хранить в штатной упаковке в помещении при температуре воздуха от 0°C до +45°C и относительной влажности не более 80%. Срок хранения (службы) указан в прилагаемой к продукции

товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС

Дата регистрации декларации о соответствии: 12.09.2017



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью «СКБ ТЕЛСИ»

Место нахождения: 117105, Российская Федерация, Московская область, город Москва, Варшавское шоссе, дом 25А, строение 1, этаж 5, комната 2. Основной государственный регистрационный номер: 1097746587322, телефон: +74957305572, адрес электронной почты: info@tel.ru

в лице Генерального директора Полякова Сергея Александровича

заявляет, что Оборудование оперативно диспетчерской связи GETC устройства системы (См. Приложение №1 на 2 листах)

И изготовитель, Общество с ограниченной ответственностью «СКБ ТЕЛСИ»

Место нахождения: 117105, Российская Федерация, Московская область, город Москва, Варшавское шоссе, дом 25А, строение 1, этаж 5, комната 2

Производство изготовлено в соответствии с Техническими условиями 2017 «Оборудование оперативно диспетчерской связи GETCALL»

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8517 61 000 8

Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 2507-2/17 от 25.07.2017 года, выданного Исполнительной лабораторией ООО «СКБ ТЕЛСИ». Технические условия

Руководства по эксплуатации, Паспорта

Схема декларирования 1а

Дополнительная информация

Перечень стандартов, в результате применения, которых на добровольной основе обеспечивается

соблюдение требований ТР ТС 020/2011: раздел 5 ГОСТ 30811-2012 «Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование сетей связи. Требования и методы испытаний»

Хранить в штатной упаковке в помещении при температуре воздуха от 0°C до +45°C и относительной влажности не более 80%. Срок хранения (службы) указан в прилагаемой к продукции

товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 11.09.2022 включительно

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU

Дата регистрации декларации о соответствии: 12.09.2017



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью «СКБ ТЕЛСИ»

Место нахождения: 117105, Российская Федерация, Московская область, город Москва, Варшавское шоссе, дом 25А, строение 1, этаж 5, комната 2. Основной государственный регистрационный номер: 1097746587322, телефон: +74957305572, адрес электронной почты: info@tel.ru

в лице Генерального директора Полякова Сергея Александровича

заявляет, что Оборудование оперативно диспетчерской связи GETCALL, серии GC - Дополнительное

оборудование (См. Приложение №1 на 2 листах)

И изготовитель, Общество с ограниченной ответственностью «СКБ ТЕЛСИ»

Место нахождения: 117105, Российская Федерация, Московская область, город Москва, Варшавское шоссе, дом 25А, строение 1, этаж 5, комната 2

Производство изготовлено в соответствии с Техническими условиями ТУ 26.30.11.190-001-63638057-2017 «Оборудование оперативно диспетчерской связи GETCALL»

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8517 61 000 8

Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний №2507-3/17 от 25.07.2017 года, выданного Исполнительной лабораторией

заказ-изготовителя ООО «СКБ ТЕЛСИ». Технические условия ТУ 26.30.11.190-001-63638057-2017,

Руководства по эксплуатации, Паспорта

Схема декларирования 1а

Дополнительная информация

Перечень стандартов, в результате применения, которых на добровольной основе обеспечивается

соблюдение требований ТР ТС 020/2011: раздел 7 ГОСТ Р 55266-2012 «Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование сетей связи. Требования и методы испытаний»

Хранить в штатной упаковке в помещении при температуре воздуха от 0°C до +45°C и относительной влажности не более 80%. Срок хранения (службы) указан в прилагаемой к продукции

товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 11.09.2022 включительно

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU

Дата регистрации декларации о соответствии: 12.09.2017

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU

Дата регистрации декларации о соответствии: 12.09.2017

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU

Дата регистрации декларации о соответствии: 12.09.2017

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU

Дата регистрации декларации о соответствии: 12.09.2017

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU

Дата регистрации декларации о соответствии: 12.09.2017

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU

Дата регистрации декларации о соответствии: 12.09.2017

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU

Дата регистрации декларации о соответствии: 12.09.2017

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU

Дата регистрации декларации о соответствии: 12.09.2017

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU

Дата регистрации декларации о соответствии: 12.09.2017

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU

Дата регистрации декларации о соответствии: 12.09.2017

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU

Дата регистрации декларации о соответствии: 12.09.2017

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU

Дата регистрации декларации о соответствии: 12.09.2017

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU

Дата регистрации декларации о соответствии: 12.09.2017

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU

Дата регистрации декларации о соответствии: 12.09.2017

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU

Дата регистрации декларации о соответствии: 12.09.2017

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU

Дата регистрации декларации о соответствии: 12.09.2017



ООО «СКБ ТЕЛСИ»



Телефон: +7 (495) 120-48-88
Сайт: WWW.MULTICALL.RU
E-mail: info@multicall.ru

117108, Россия, г. Москва,
Варшавское шоссе, д. 25А,
стр. 1, оф. 504